


Rzut Parteru
Instalacja Oświetlenia

WYKONANIE INSTALACJI:

1. INSTALACJE OBIOROCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN-S.
2. OCHRONA OD PORĄŻEN PRZY DOTYKU POŚREDNIM-SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA I WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE.
3. INSTALACJE WYKONAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI ORAZ W TYNKU. OSPRZĘT P/T.
4. INSTALACJE OŚWIELEŃIA WEWNĘTRZNEGO WYKONAĆ PRZEWODEM NZXN-U O PRZĘKROJU 2*1,5mm².
5. WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA OPRZĘTU OŚW.:
 - ŁĄCZNIKI OŚWIELEŃIA h=1,5m
6. POMIĄŻANIE OPRAW Z ICH ŁĄCZNIKIEM LUB CZUJNIKIEM RUCHU, OZNACZONO MAŁYM LITERAM.
7. PRZETKAŁDOWE OZNACZENIE "RG/1" OZNACZA OBWÓD NR 1 Z ROZDZ. RG
8. WSZYSTKIE OPRAWY AWARYJNE ORAZ EWAKUACYJNE NALEŻY PODŁĄCZYĆ DODATKOWYM PRZEWODEM DO PUSZKI INSTALACYJNEJ OBWODU OŚWIELENIOWEGO PODSTAWOWEGO DANEGO POMIESZCZENIA Z PRZED ŁĄCZNIKA
9. PRZEJŚCIA KABLI I PRZEWODÓW PRZESZCZANY POŻAROWE NALEŻY USZCZELNIĆ MASĄ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ŚCIANY.
10. RÓŻNICZESZENIE WENTYLATORÓW NALEŻY PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM WENTYLACJI.
11. OZNACZENIE OSPRZĘTU INSTALACYJNEGO:

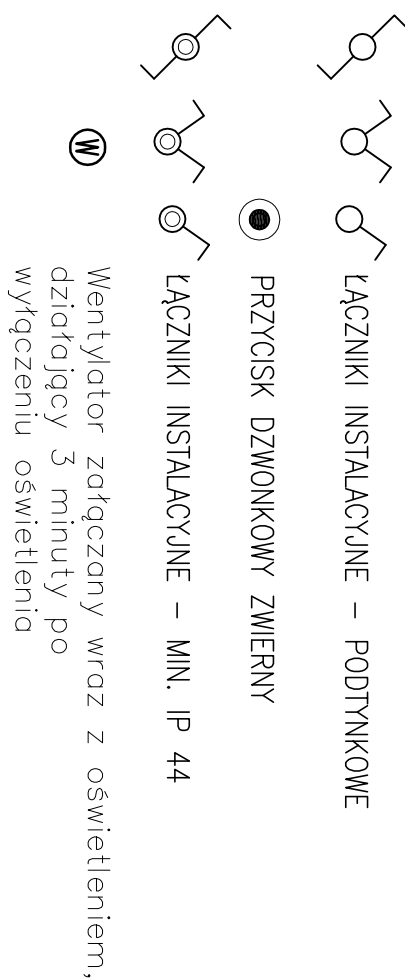

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBU" s.c.

Dmoch Drugi nr 89 B, 95-061 Dmoch

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 135

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ZESPOLU SZKÓŁ NR 2 W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIE Kształcenia Praktycznego

PROJEKT: "UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE"			
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Zespół Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim			
ul. Sikorskiego 2			
87-700 Aleksandrow Kujawski			
dz. nr ew. 90/4, ark. mapy ewid. 28			
TYTUŁ PRACOWNI:		SKALA:	
Rzut Parteru		1:100	
Instalacja Oświetlenia		DATA:	
Instalacje Elektryczne		07.2016 r.	
PROJEKTANT:		PROFES.	
Janusz Bojanowski		P/B	
Instalacji, siedzi urządzeń elektrycznych		NR PRACOWNI:	
ASYSTENT PROJ.		E/02	
Piotr Kukieła		NR STRONY:	
SPRAWDZAJĄCY:			
Inż. Zbigniew Wojnowski			